

BIO MAXI

Biologica Imhoff in polietilene monoblocco, con struttura nervata, utilizzata come pretrattamento delle acque nere.



Tipologia scarico



Possibili recapiti



Allacciamento

APPLICAZIONE



Pre-trattamento delle acque nere

UTENZA

Fino a 300 abitanti equivalenti

Articolo	Codice	Utenti (A.E.)	I (cm)	L (cm)	H (cm)	Chiusini 500x500 mm (n°)
BIO MAXI 16000	IS00700	120	214	494	228	2
BIO MAXI 21000	IS00701	150	214	646	228	3
BIO MAXI 26000	IS00702	190	214	798	228	4
BIO MAXI 31000	IS00703	220	214	950	228	5
BIO MAXI 36000	IS00704	260	214	1102	228	6
BIO MAXI 41000	IS00705	300	214	1254	228	7

* prezzi su richiesta

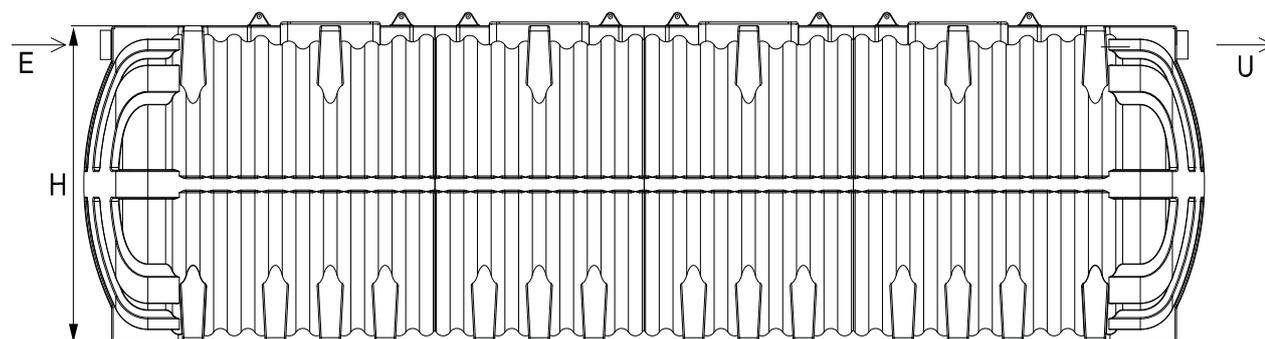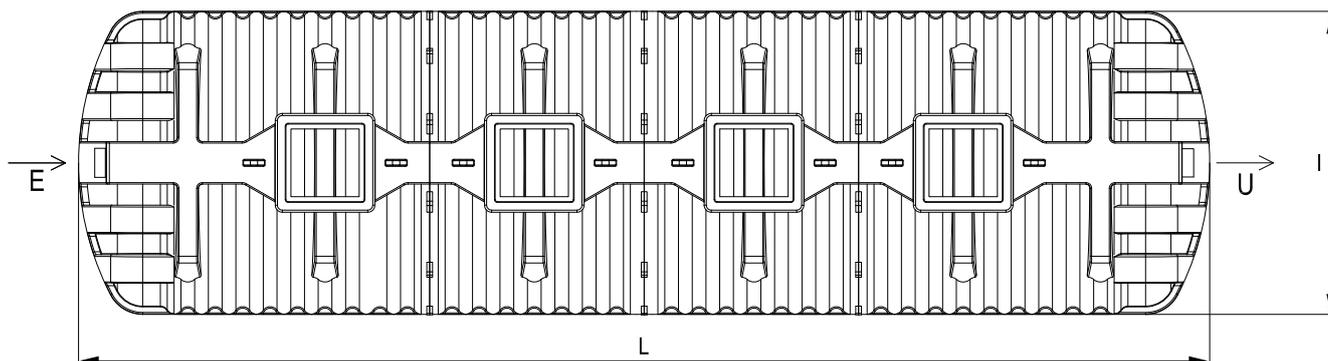

VOCE DI CAPITOLATO

Biologica Imhoff Bio Maxi in polietilene monoblocco con struttura nervata completa di chiusini per l'ispezione e per il prelievo fanghi. Dotata di tronchetto di entrata in PVC, tronchetto di uscita acque depurate in PVC con guarnizione esterna in neoprene, deflettore a T (o curva a 90°) in uscita; potenzialità da 120 a 300 A.E.; interamente riciclabile.

INSTALLAZIONE

SCAVO

Realizzate lo scavo di dimensioni adeguate. Stendete sul fondo dello scavo uno strato di sabbia o altro inerte pezzatura da 0 a 5 mm dello spessore di 10 cm. Inumidite la sabbia. Livellate il piano di appoggio della *Biologica Imhoff Bio Maxi* in polietilene.

RACCORDI

Raccordate l'uscita della *Biologica Imhoff Bio Maxi* ad una cameretta d'ispezione con tubo in PVC diametro (...)*. Raccordate l'entrata con idonea tubazione.

(...)* vedi tabella di riferimento in funzione del modello

RIEMPIMENTO

Riempite la *Biologica Imhoff Bio Maxi* di acqua al fine di avviare correttamente il processo biologico.

RINFIANCO E RIFINITURA

Procedete al rinfianco con sabbia umida o altro inerte pezzatura da 0 a 5 mm. Rifinite la sommità del rinfianco secondo le modalità indicate nell'allegato "Consigli di installazione".

UTILIZZO

CONTROLLO E MANUTENZIONE

Verificate che l'installazione venga effettuata come prescritto e a regola d'arte.

Verificate periodicamente che nessun corpo grossolano ostruisca l'ingresso dei liquami o l'uscita delle acque depurate mediante l'apposito chiusino di ispezione.

Verificate periodicamente che il livello del fango nella sezione di digestione non superi il livello del fondo del sedimentatore. Provvedete periodicamente al prelievo di parte del fango contenuto nel digestore utilizzando gli appositi chiusini, rivolgendovi ad aziende primarie in grado di fornire servizi solleciti e professionali.

RENDIMENTI E GARANZIE

REDI garantisce per ogni *Biologica Imhoff* installata:

- rimozione delle sostanze sedimentabili: > 90%;
- rimozione del BOD5: ~ 40%;
- rimozione della componente organica fanghi: ~ 50%.

REDI garantisce gli standard qualitativi dell'effluente indicati dal D.L.vo n°152/06.

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

Vedi da pagina 200 a 201.